

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений

№344

«29» ноября 2018 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, 5.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, выдавшего предписание:


главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах Качурина Елена Викторовна

Предписание выдано:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Голубые дорожки» г. Волгодонска (далее по тексту - МБДОУ ДС «Голубые дорожки»), 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 (наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

- тентовые навесы, установленные на территории каждой групповой площадки в количестве 4-х по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 66, не оборудованы деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли. Полы имеют плиточное покрытие, при этом в одном нарушена его целостность (сколы, выбоины, отсутствие плиток),
- стены помещений дошкольной образовательной организации имеют отслоение краски, трещины, что ограничивает проведение уборки влажным способом и дезинфекцию – потолок и стены в прачечной, потолок в групповой ячейке №12 (ясельной),
- нарушена целостность покрытия пола в групповой ячейке №12 (ясельной),
- выявлено несоответствие уровня искусственного освещения в групповой ячейке №12 (ясельная, игровая) санитарно-эпидемиологическим требованиям к

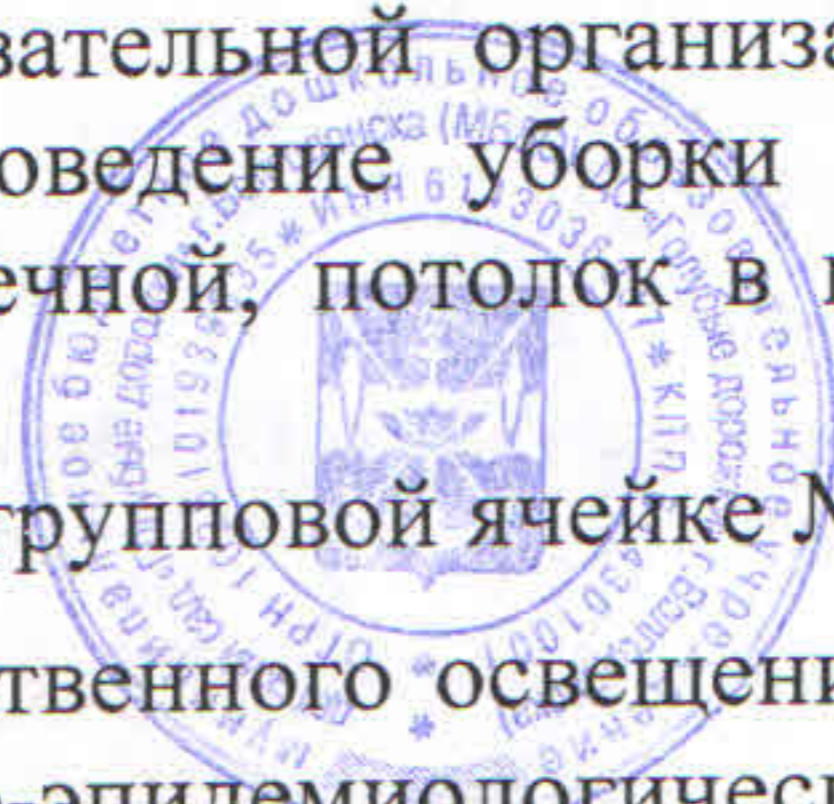

Заведующий МБДОУ ДС «Голубые дорожки» №12
Е.А. Рожина

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, основание: экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний (измерений) № 21.02-09/2394 от 19.11.2018г., выданное фФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г.Волгодонске,

- в буфетных групповых ячеек №№ 4, 8, 9, 10 используется кухонная посуда с отбитой эмалью (крышки у кастрюль), не промаркированы халаты, нарушаются правила сушки столовых приборов, столовой посуды - вилки и ложки сушатся в емкостях ручками вниз, сушка столовой посуды осуществляется в раковине, решетка для сушки отсутствует,

- не обеспечено наличие комплектов белья - в спальнях зонах групповых ячеек №№ 8, 9 отсутствуют на матрасники,

- не соблюдаются правила маркировки детского постельного белья - в спальне зоне групповой ячейки № 3 на кровати с маркировкой № 14 – маркировка наволочки отсутствует,

- при использовании раскладных кроватей в групповой № 8 не предусмотрено место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья,

- в раздевальных помещениях групповых ячеек №№ 1,2,3,4,5,7,8,9 не предусмотрены условия для сушки обуви детей,

- не обеспечено наличие отдельного места для хранения специальной одежды буфетчицы в групповой ячейке №5,

- не обеспечен контроль за температурой воздуха в основных помещениях пребывания детей - отсутствует бытовой термометр в групповой ячейке №9,

- влажная уборка спортивного зала и спортивного инвентаря проводится без использования мыльно-содового раствора,


- детская туалетная групповая ячейка №6 (дети в возрасте 5 - 7 лет) не обеспечена персональными сидениями на унитаз, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, или одноразовым сиденьем на унитаз,

Вышеизложенное является нарушением ст.ст. 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 3.10, 4.13, 4.38, 5.1, 6.2, 6.13, 8.9, 13.13, 17.1, 17.14, 19.5, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

На пищеблоках детского сада установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания, а именно:

- нарушаются правила отбора суточных проб – на пищеблоке по адресу: г.Волгодонск, ул.Ленина,66 отсутствуют суточные пробы за уплотненный полдник 27.11.2018г (соус сметанный, какао с молоком), за завтрак 28.11.2018г (сливочное масло), за завтрак 29.11.2018г (сыр); на пищеблоке по адресу: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ,6 отсутствуют суточные пробы за завтрак 28.11.2018г (масло сливочное), за уплотненный завтрак 28.11.2018г (чай с лимоном), за уплотненный полдник 28.11.2018г(масло сливочное), занижена суточная проба порционного блюда (гуляш) за обед 28.11.2018г – менее 100г, посуда с пробами за уплотненный полдник 28.11.2018г не маркирована (без указания наименования приема пищи и даты отбора);

- не осуществляется контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании - на пищеблоке по адресу: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ,6 в

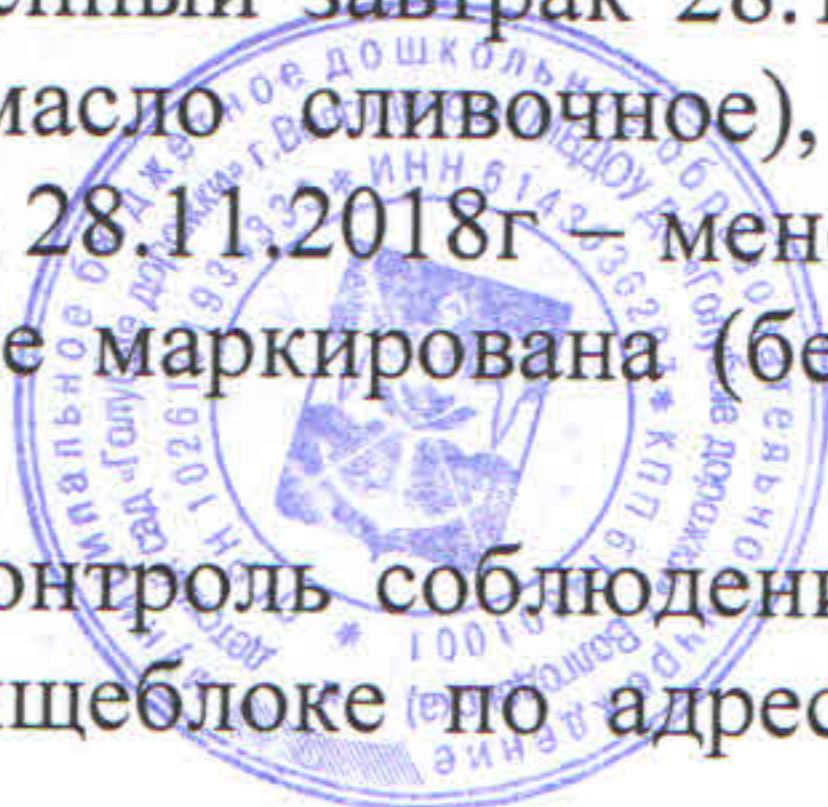

холодильном оборудовании, предназначенном для хранения суточных проб отсутствует термометр; на пищеблоке по адресу: г.Волгодонск, ул.Ленина,66 в холодильном оборудовании, предназначенном для хранения суточных проб температура хранения составляет + 14°C;


- на пищеблоке по адресу: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ,6 персоналом не соблюдаются правила личной гигиены: не острижены ногти;

- не обеспечено своевременное пополнение аптечек для оказания первой медицинской помощи на пищеблоке по адресам: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ,6, г.Волгодонск, ул.Ленина,66 - аптечки не укомплектованы; в аптечке по адресу: г.Волгодонск, ул. 50 лет ВЛКСМ,6 в пользовании растворы антисептиков, сроки годности которых истекли: перекись водорода 3% в количестве 4 ед. – 2ед. срок годности истек 11.2016г, 2 ед. срок годности истек 10.2017г; 3% спиртовой раствор йода в количестве 3ед. сроки годности которого истекли 07.2017г, 03.2018г, 07.2018г; 1% спиртовой раствор бриллиантового зеленого в количестве 2ед. сроки годности которого истекли 12.2016г, 08.2017г; раствор аммиака в количестве 1ед. срок годности которого истек 08.2017г;

- в представленной копии перспективного (примерного) меню (обозначение о названии документа отсутствует) отсутствует информация об используемом сборнике рецептур для детского питания; ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий приводятся частично – не приведены ссылки на следующие блюда: «салат из квашеной капусты», «чай с лимоном», «чай с молоком», «компот из сухофруктов», что позволяет сделать вывод о несоответствии производства готовых блюд технологическим картам, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд; не подсчитываются суммарные объемы блюд за день,

- в результате анализа представленных копий перспективного (примерного) меню и ежедневного меню, заверенных печатью МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска и подписью заведующего МБДОУ ДС «Голубые дорожки» г.Волгодонска Рожиной Е.А. выявлено, что фактический рацион питания не соответствует утвержденному перспективному меню, в связи с чем в ежедневном рационе питания детей присутствуют блюда, не включенные в перспективное меню: «суп рыбный», «каша гречневая», «каша молочная овсяная», «суп с клецками», «салат из свеклы», «каша молочная «Дружба», «ватрушка с творогом», «винегрет овощной», «каша молочная пшеничная» «суп картофельный с крупой», «печень по-строгановски», «курица тушеная с овощами», «пудинг творожный с яблоками», «соус молочный»; допускается замена блюд по отдельным приемам пищи и по дням, таким образом отсутствует возможность определить распределение энергетической ценности (калорийности) с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп.

Вышеизложенное является нарушением ст.ст. 17, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 14.2, 14.24, 15.3, 15.5, 19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п. 6.10, 13.4, 15.1 «СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила»

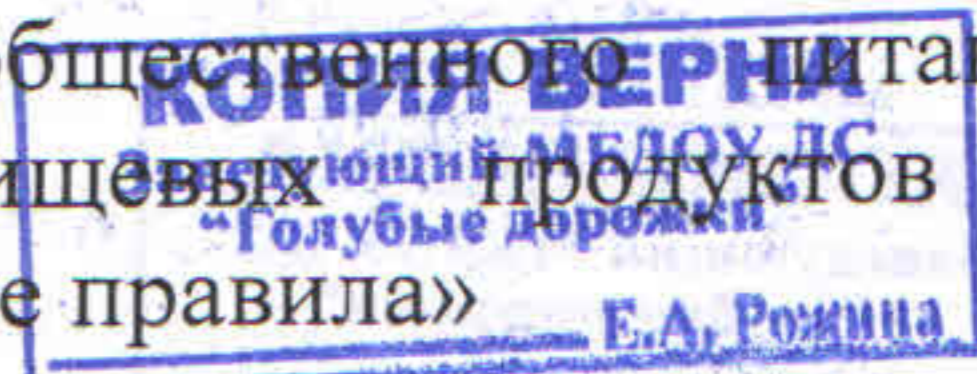

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(нужное подчеркнуть)

предлагаю в целях устранения выявленных нарушений:

- оборудовать тентовые навесы, установленные на территории каждой групповой площадки в количестве 4-х по адресу: г.Волгодонск, ул.Ленина,66, деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли

срок до 29.11.2019г

- не допускать отслоения краски, трещин во внутренней отделке помещений – потолок и стены в прачечной, потолок в групповой ячейке №12 (ясельной)

срок до 29.11.2019г

- обеспечить целостность покрытия пола в групповой ячейке №12 (ясельной)

срок до 29.11.2019г

- обеспечить соответствие уровня искусственного освещения в групповой ячейке №12 (ясельная, игровая) санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

срок до 05.08.2019г

- в раздевальных помещениях групповых ячеек №№ 1,2,3,4,5,7,8,9 обеспечить условия для сушки обуви детей

срок до 05.08.2019г

- перспективное (примерное) и ежедневное меню привести в соответствие с требованиями к составлению меню для организации питания детей разного возраста СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

срок до 05.08.2019г

- не допускать использование кухонной посуды с отбитой эмалью, не промаркированных халатов,

- соблюдать правила сушки столовых приборов, столовой посуды, обеспечить достаточное количество решеток для сушки столовой посуды,

- обеспечить наличие комплектов белья, включая на матрасники,

- обеспечить соблюдение правил маркировки детского постельного белья,

- обеспечить место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья при использовании раскладных кроватей в групповой № 8,


- в групповой ячейке №5 обеспечить наличие отдельного места для хранения специальной одежды буфетчицы,

- обеспечить контроль за температурой воздуха путем наличия бытового термометра в групповой ячейке №9,

- обеспечить проведение влажной уборки спортивного зала и спортивного инвентаря с использованием мыльно-содового раствора,

- обеспечить детскую туалетную групповую ячейку №6 персональными сидениями на унитазах, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей,

КОПИЯ ВЕРНА
Заведующий МБДОУ ДС
на ул. Бульварный
Е.А. Рожина

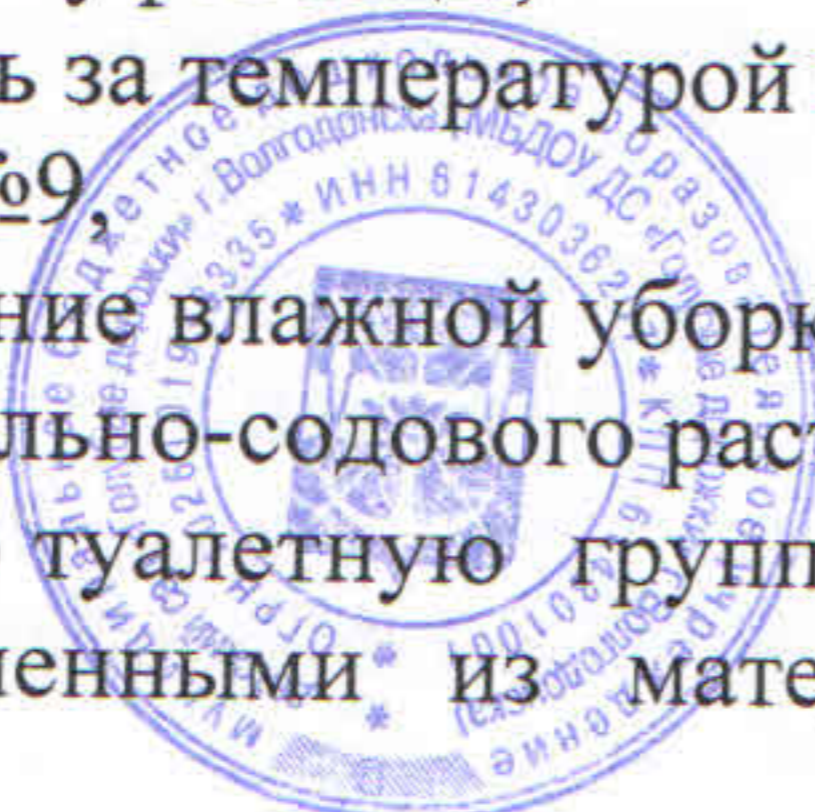

допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, или одноразовыми сиденьями на унитазах,

- не допускать нарушений правил отбора суточных проб на пищеблоках,
- обеспечить контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании, предназначенном для хранения суточных проб,
- персоналом пищеблока соблюдать правила личной гигиены,
- обеспечить своевременное пополнение аптек для оказания первой медицинской помощи на пищеблоках, не допускать к использованию препаратов медицинского назначения, сроки годности которых истекли

срок с 29.11.2018г и постоянно

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **до 05.08.2019г, до 29.11.2019г**
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

главный специалист-эксперт



(подпись)

Качурина Е.В.

Предписание получил: «___» _____ 2018г. _____

